

ALC・RC貫通部 給湯器配管集合板

スムーズ・スリーブ 防火区画用

【断熱部材】

- 国土交通省仕様大臣認定
認定番号：PS060WL-1307(因幡電機産業株式会社製)
- (一財)日本消防設備安全センター評定
評定番号：KK2025-007号(因幡電機産業株式会社製)

スムーズ・スリーブ

断熱部材(テープ付)

難燃パテ



アルミテープ

発泡PE

耐火材

ロックウール




ZENSHIN

<https://www.zensin.co.jp>


スムーズ・スリーブ防火区画用 配管位置関係図

ZSS-160-A-E

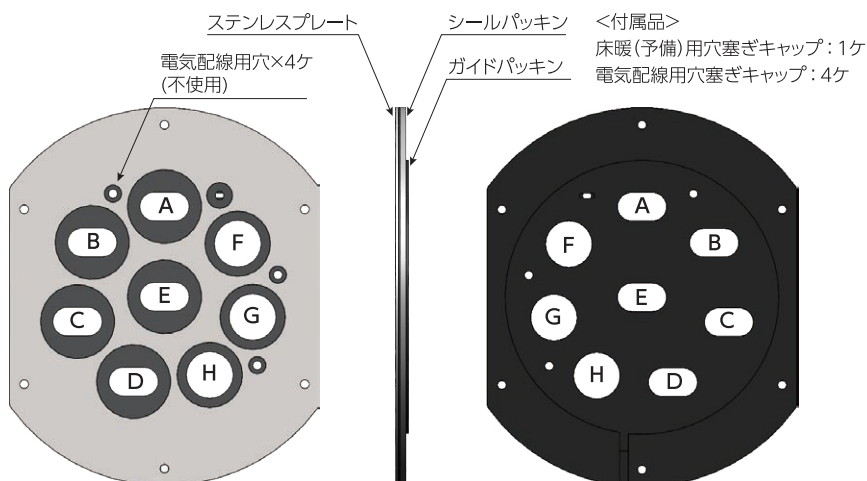

No.	管 種	保護管	挿入管
A	床暖 (予備)	楕円さや管 (23.5×36)	架橋ポリエチレン管 ペア +制御ケーブル
B	浴乾	楕円さや管 (23.5×36)	架橋ポリエチレン管 ペア +制御ケーブル
C	床暖	楕円さや管 (23.5×36)	架橋ポリエチレン管 ペア +制御ケーブル
D	床暖	楕円さや管 (23.5×36)	架橋ポリエチレン管 ペア +制御ケーブル
E	追焚	さや管30	架橋ポリエチレン管 トリプル +制御ケーブル
F	給湯	テクトパイプ 16・20	架橋ポリエチレン /ポリブテン管
G	給水	テクトパイプ 16・20	架橋ポリエチレン /ポリブテン管
H	ガス		塩ビ被覆付SUS フレキシブル管 25A

ZSS-160-B-E

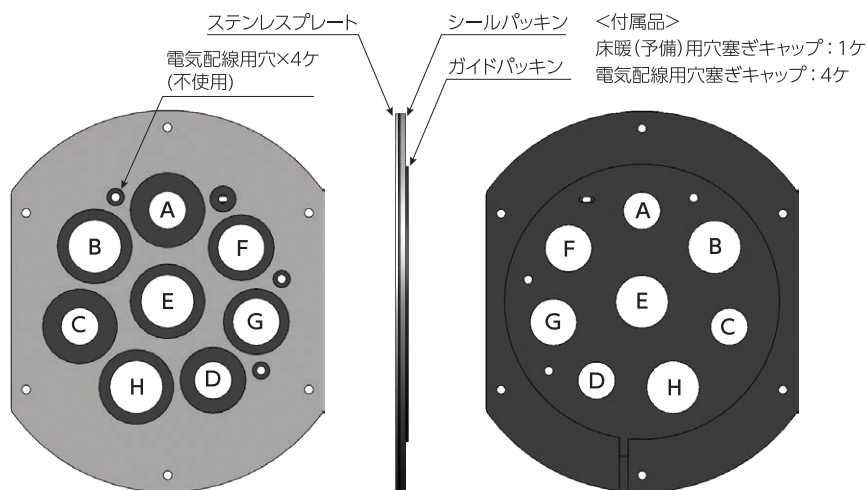

No.	管 種	保護管	挿入管
A	床暖 (予備)	さや管22	架橋ポリエチレン管 ペア +制御ケーブル
B	浴乾	さや管30	架橋ポリエチレン管 ペア +制御ケーブル
C	床暖	さや管22	架橋ポリエチレン管 ペア +制御ケーブル
D	床暖	さや管22	架橋ポリエチレン管 ペア +制御ケーブル
E	追焚	さや管30	架橋ポリエチレン管 トリプル +制御ケーブル
F	給湯	テクトパイプ 16・20	架橋ポリエチレン /ポリブテン管
G	給水	テクトパイプ 16・20	架橋ポリエチレン /ポリブテン管
H	ガス	さや管30	塩ビ被覆付SUS フレキシブル管 20A

※ 給水、給湯配管の保護管はテクトパイプ16・20を必ずご使用ください。

テクトパイプ以外の保護管を使用すると、認定・評定の対象外となります。

※ 断熱部材には認定・評定の関係上、電気配線用穴がなく挿入できないため別穴にて施工してください。

注意事項

- 配管の位置及び保護管、挿入管は、必ず上の図表に対応するようにしてください。
※図表の穴位置(記号)と異なる場所に保護管、挿入管を施工した場合は、認定・評定外となります。
- 電気配線用の穴は使用できませんので、必ず付属の穴塞ぎキャップを挿入してください。
- 断熱処理は、本製品に対しては不要です。
- 作業時には作業手袋などをご使用ください。
- 認定書・評定書をご熟読の上、施工してください。
- 配管などが動かないように貫通部近傍でしっかりと配管を固定してください。
不十分な場合は、パテと配管の間に隙間が生じる可能性があり、防火性能が発揮できません。
- 断熱部材は水濡れしないようにしてください。
- 直射日光は避けてください。必ず日除けなどで日光が当たらない様に処置してください。
- 製品は分解せず、そのまま使用してください。
- 本製品はコーキング処理を行うことはできません。
※コーキング処理は認定・評定外となるため、施す場合は事前に所轄の官公庁へ相談してください。

ゼンシン株式会社

<https://www.zensin.co.jp>

本 社 〒530-0035 大阪市北区同心2丁目13番11号
TEL.06-6353-1285(代) FAX.06-6354-1380
E-mail.z-info@zensin.co.jp

東京営業所 TEL.03-3633-7891 名古屋営業所 TEL.052-331-8967
福岡営業所 TEL.092-472-7431 札幌営業所 TEL.011-751-0800
広島営業所 TEL.082-294-3105 豊中工場 TEL.06-6335-5701

このカタログの仕様は、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。