
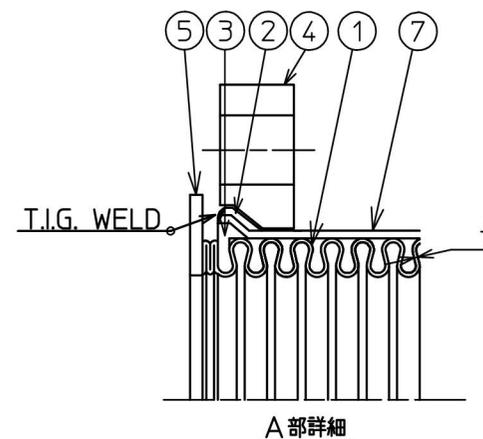


注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

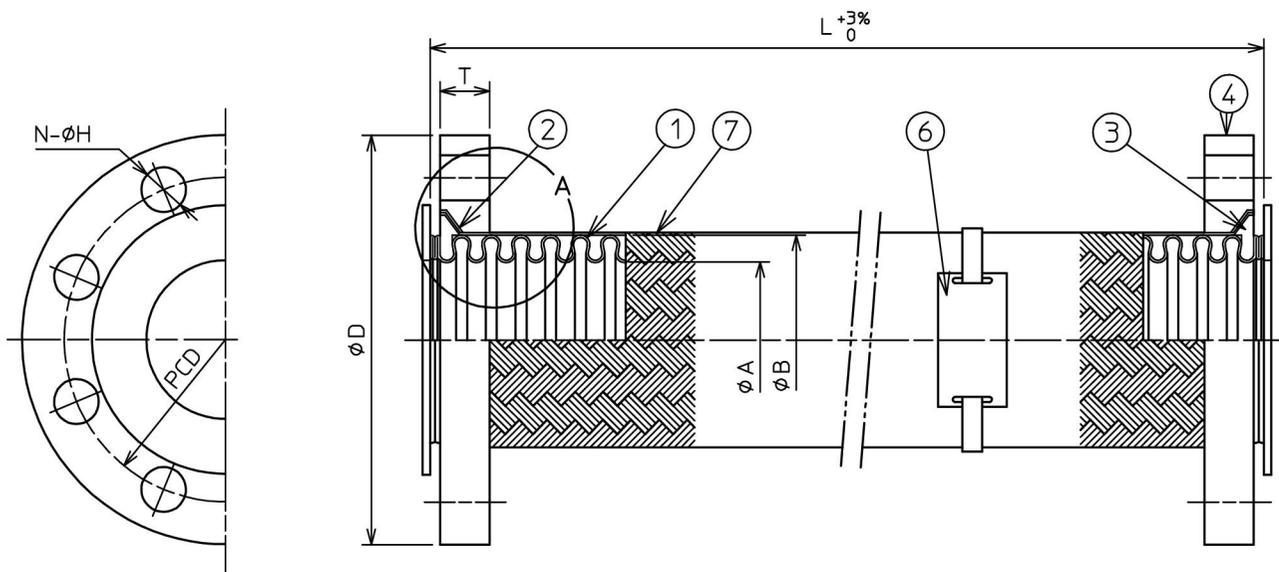

表示板の表示内容

認定番号, 型式記号, 最高使用圧力, 製造年月, 製造番号

等価管長, 呼び径, 全長, ヘローズ材質, 耐薬品性試験

7	ブレード	SUS304	2	125A~250A
			1	32A~100A
6	表示板	SUS304	1	
5	ガスカート	ハブスベスト	2	リングガスカート
4	ルーズフランジ	SS400	2	JIS10KF
3	割りリング	FCMB	2	
2	押しリング	SUS304	2	
1	チューブ	SUS316 SUS316L	1	150A~250A 32A~125A
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備考 REMARKS

認定番号	型式番号	口径 SIZE		チューブ TUBE			フランジ FLANGE				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕様 SPECIFICATIONS			全長 L	数量 Q'TY.
				内径	外径	厚さ	規格	外径	ピッチ	厚さ		数-径	流体 FLUID	温度 (°C)		
		φA	φB	t	RATING	φD	PCD	T	N-φH							
PK-016	ZL-10	32	1 1/4	40.5	54.4	0.3	JIS10K	135	100	16	4-19	1.4				
		40	1 1/2	46.0	60.9	0.3	JIS10K	140	105	16	4-19	1.4				
		50	2	54.0	70.4	0.35	JIS10K	155	120	16	4-19	1.4				
		65	2 1/2	67.0	85.9	0.35	JIS10K	175	140	18	4-19	1.4				
		80	3	79.0	100.6	0.45	JIS10K	185	150	18	8-19	1.4				
		100	4	103.0	126.1	0.45	JIS10K	210	175	18	8-19	1.4				
		125	5	129.0	153.9	0.45	JIS10K	250	210	20	8-23	1.4				
		150	6	153.0	181.1	0.55	JIS10K	280	240	22	8-23	1.4				
		200	8	200.0	232.5	0.75	JIS10K	330	290	22	12-23	1.4				
		250	10	250.8	285.1	0.75	JIS10K	400	355	24	12-25	1.4				

名称  
TITLE  
**ZL-10**  
JIS10KF  
消防庁告示第31号型式認定品

製作数量  
QUANTITY

作成年月日  
DATE  
2021/08/25

図面番号  
DRAWING No.  
NR190A-1-HP

尺度  
SCALE

承認  
APP'D

審査  
CHECKED

作成  
MADE

担当  
CHARGE


not

松岡 岡本 服部

**ゼンシン** 株式会社  
ZENSHIN CO.,LTD JAPAN

注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

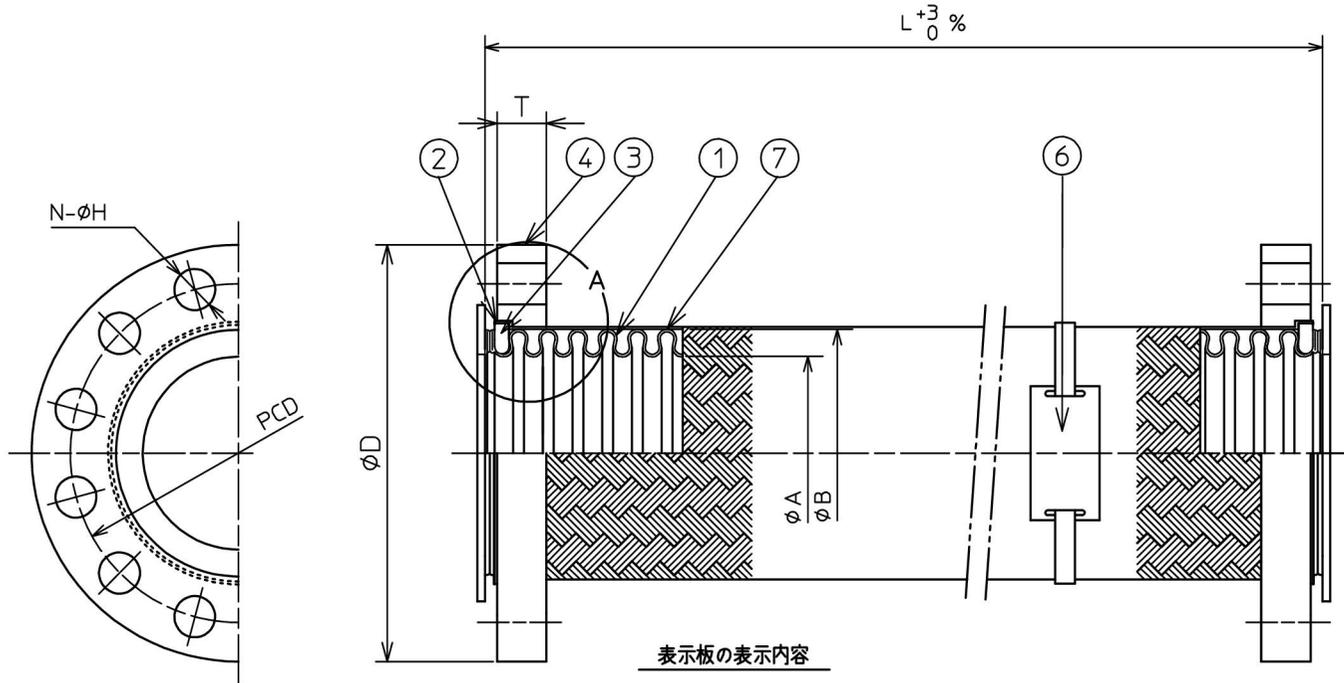


表示板の表示内容

認定番号, 型式記号, 最高使用圧力, 製造年月, 製造番号  
等価管長, 呼び径, 全長, ベローズ材質, 耐薬品性試験

— 全 長 —

500L	600L	700L	800L	900L	1000L	1100L
1200L	1300L	1400L	1500L	1600L	1700L	1800L
1900L	2000L	2100L	2200L	2300L	2400L	2500L
2600L	2700L	2800L	2900L	3000L		

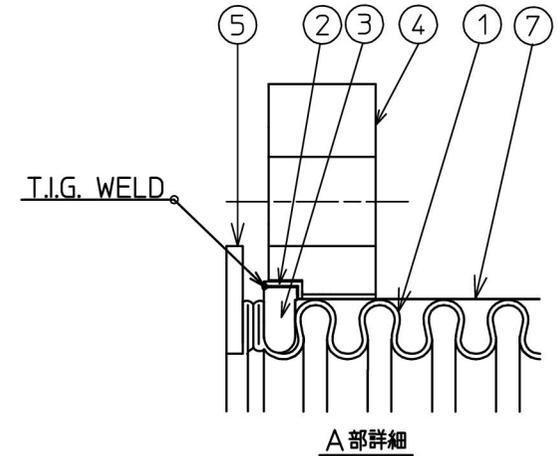

7	ブレード	SUS304	2	二重ブレード*
6	表示板	SUS304	1	
5	ガスケット	ノンアスベスト	2	リングガスケット
4	ルーズフランジ	SS400	2	JIS10KF
3	割りリング	FCMB	2	
2	押しリング	SUS304	2	
1	ベローズ	SUS316	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備考 REMARKS

名称 TITLE	ZL-10 JIS10KF 消防庁告示第31号型式認定品(300A)			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2021/08/25	N1990A-1-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—

認定番号	型式番号	口径 SIZE			ベローズ BELLOWS			フランジ FLANGE				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕様 SPECIFICATIONS			全長 L	数量 Q'TY.
		φA	φB	t	規格 RATING	外径	ピッチ	厚さ T	数-径 N-φH	流体 FLUID	温度 (°C)		圧力 (MPa)				
														φA	φB		
PK-016	ZL-10	300 <sup>A</sup>	12 <sup>B</sup>	300.4	344.0	0.8	JIS10K	445	400	24	16-25	1.4					